


Új bekapcsolás esetén betartandó alapelvek


- Elsősorban telekhatáron, illetve szabadon megközelíthető helyen (nem kapun vagy kerítésen belül) kell elhelyezni a fogyasztásmérőt tartalmazó mérőhelyet (a műszaki megoldást minden esetben egyeztetni kell Társaságunkkal).
- Csak a DÉMÁSZ Zrt. által elfogadott anyagokat lehet használni és zárt, műanyag mérőszekrényeket (célszerűen előszerelve, előhuzalozva) kell alkalmazni.
- A fogyasztói főelosztót el kell választani a mérőhelytől, tehát azok nem kerülhetnek a fogyasztásmérő szekrényébe.
- A mérőhely kialakításakor lehetőség van DÉGÁZ – DÉMÁSZ közös műszaki megoldások alkalmazására.

Lehetséges megvalósítási változatok


Utcai légvezetékhez földkábeles csatlakozás épületfalba épített mérőhellyel

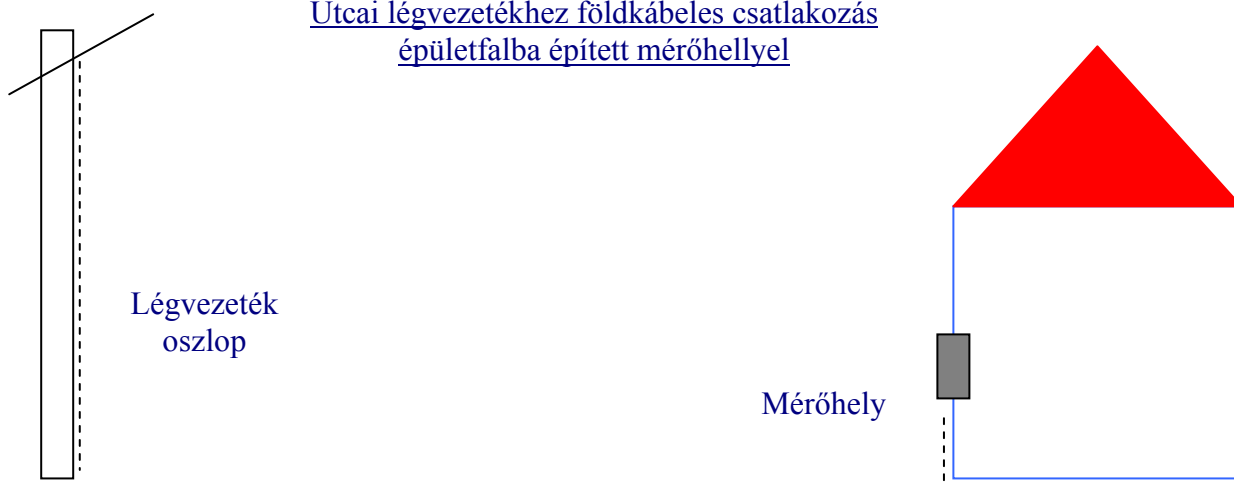

Utcai légvezetékhez földkábeles csatlakozás kerítésbe épített mérőhellyel

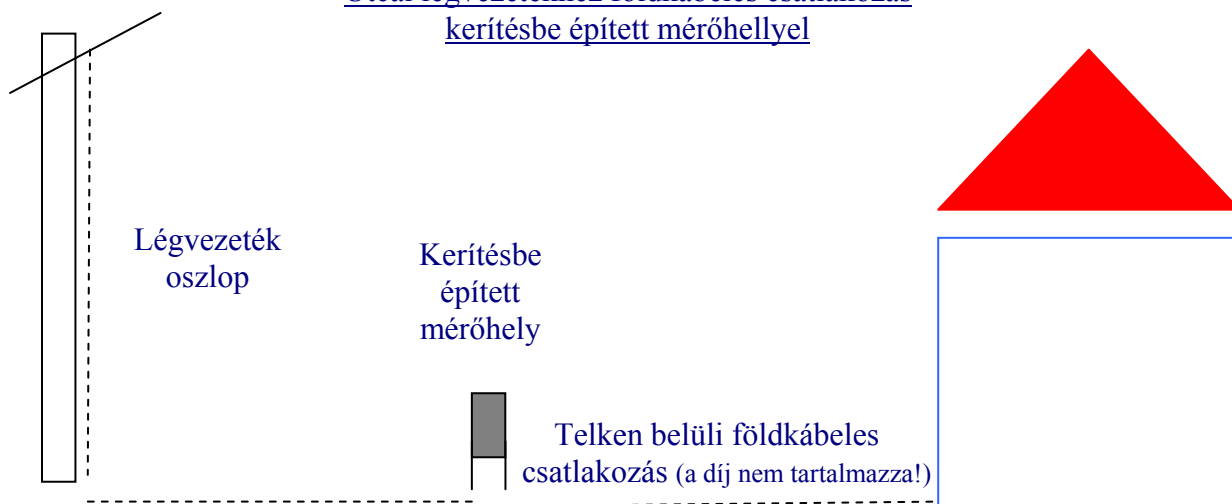


Utcai légvezetékhez légkábeles csatlakozás
épületfalba épített mérőhely

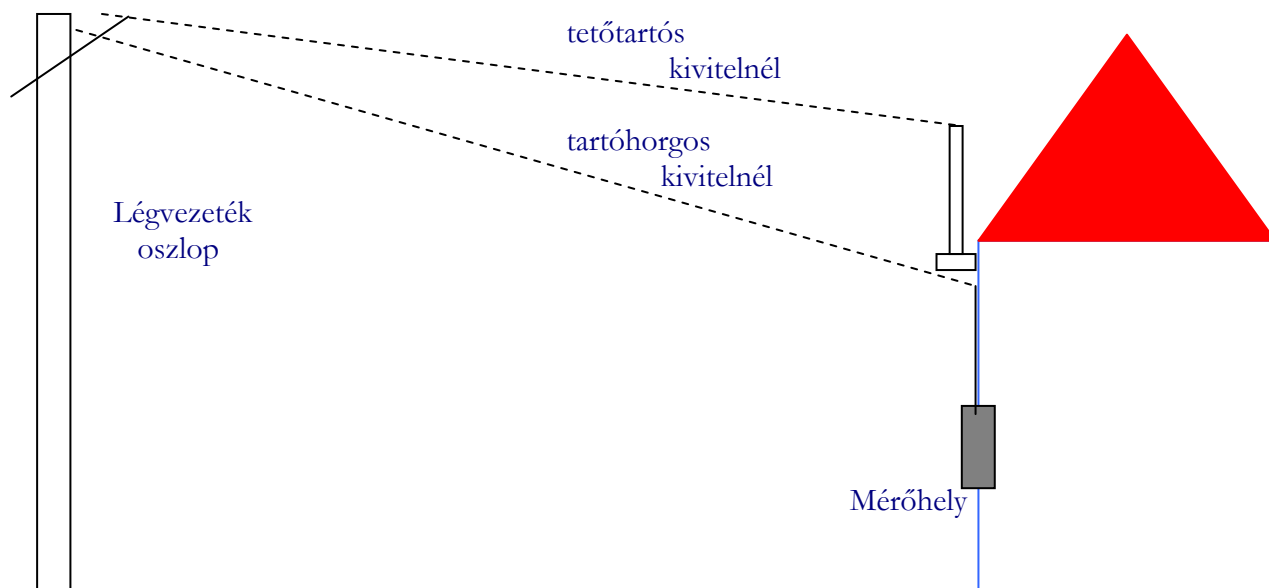


Ha a közcélú hálózat légvezetékes és a ház utcafront beépítésű, a fogyasztó választhatja ezt a megoldást a földkábeles csatlakozás

Utcai földkábelhez földkábeles csatlakozás
épületfalba épített mérőhely

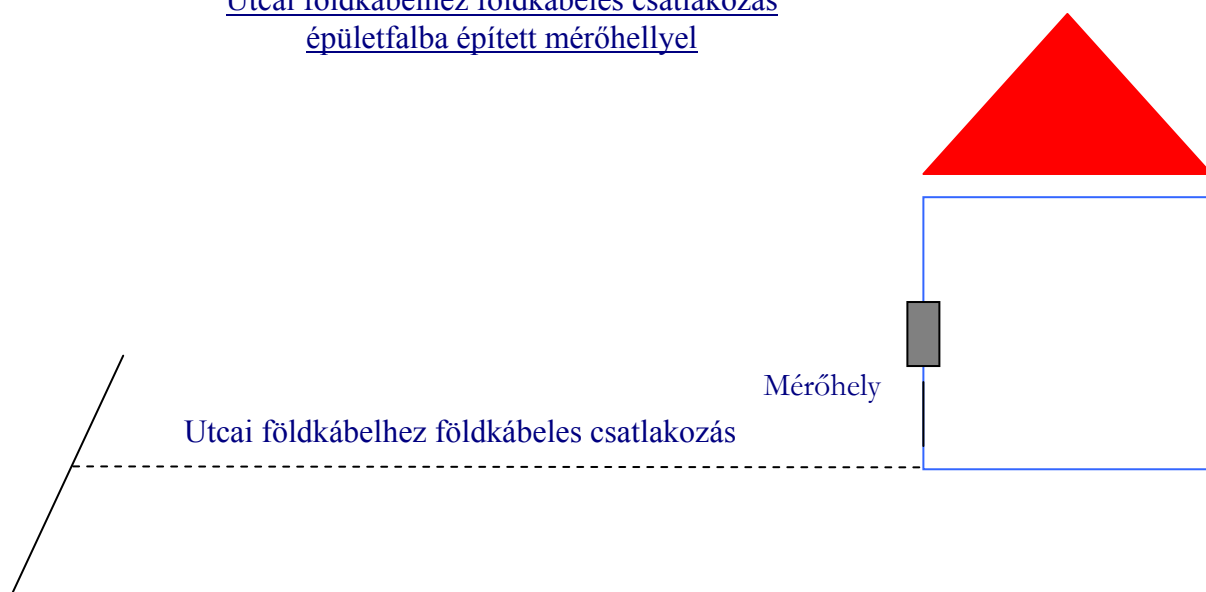


Utcai földkábelhez földkábeles csatlakozás
kerítésbe épített mérőhely

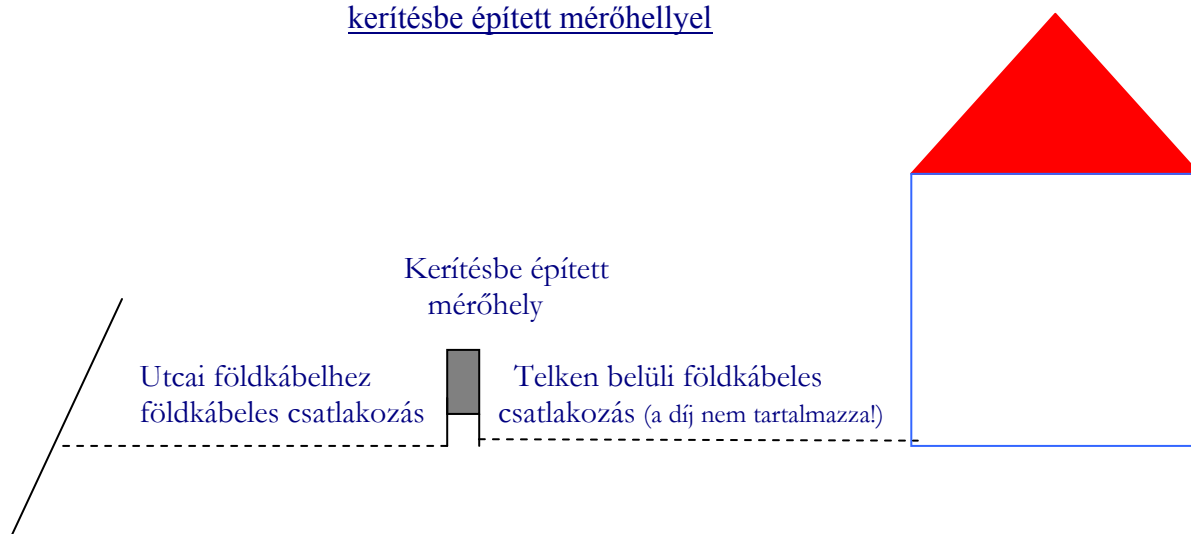

Figyelem! Ha a közcélú hálózat földkábeles, a minden esetben földkábeles csatlakozást kell kialakítani!

Utcai légvezetékhez légkábeles csatlakozás
segédoszlopos kialakítással

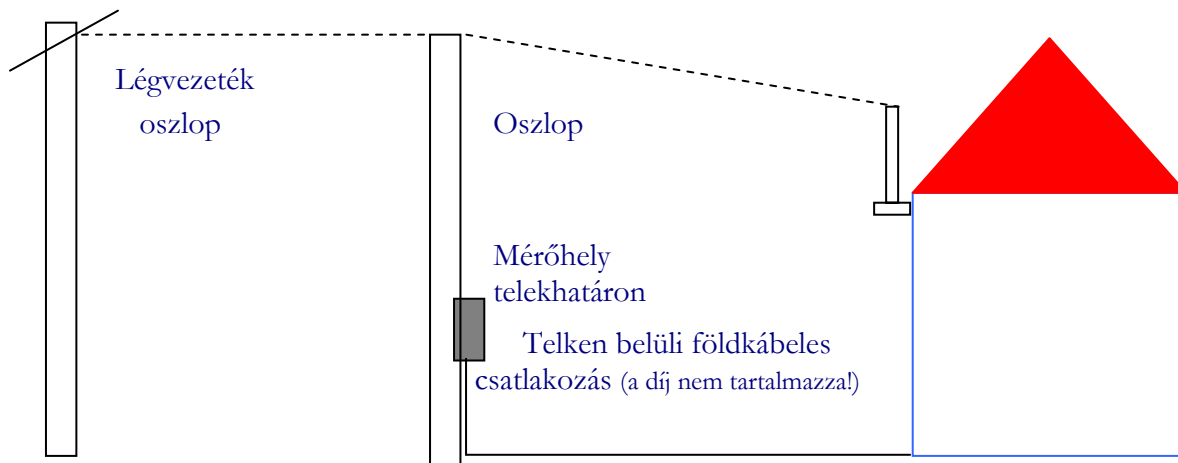

Ha a közcélú hálózat légvezetékes és a ház előkertes, akkor ez a megoldás is választható a földkábeles csatlakozás helyett. Kiskertek, tanyák esetében is jól alkalmazható.